


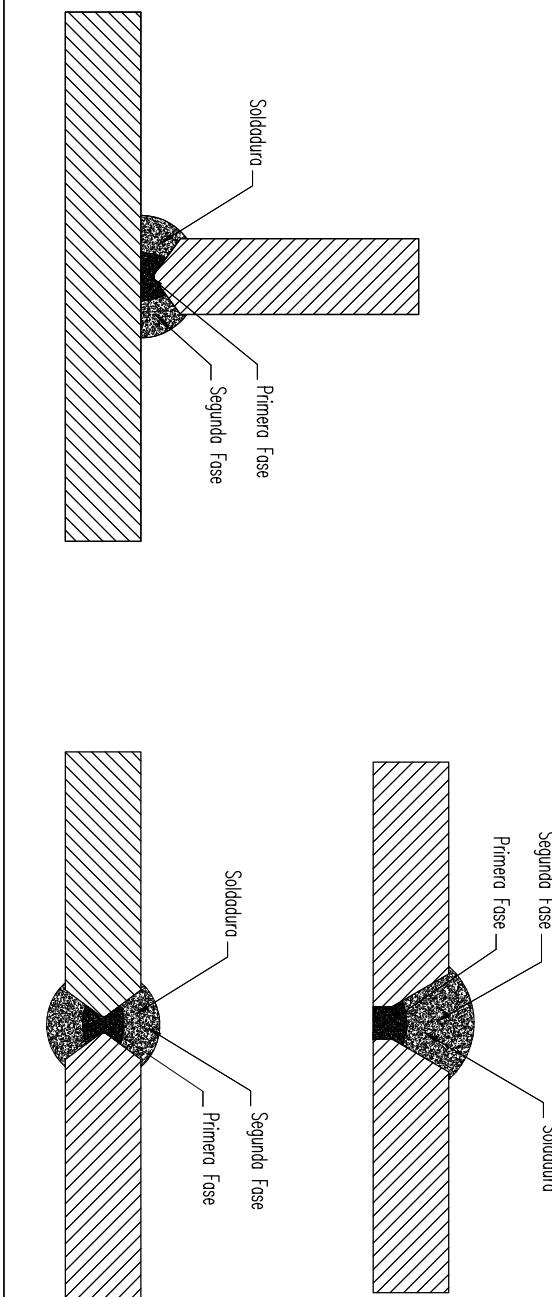

CEMENTOS		
ELEMENTOS	AMBIENTE	CEMENTOS A UTILIZAR
CEMENTOS, MUROS Y LOSAS	Ito	CEM I
	III a	CEM III/A ; CEM III/S ; CEM III/B-V
	I	TOPOS
MAXIMA RELACION n/c		MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO (kg/m³)
0,60		275 kg/m³
0,50		300 kg/m³
0,65		250 kg/m³

CUADRO DE ANCLAJES Y SOLAJOS			
CLASIFICACIÓN	POSICIÓN	SOLAJO (L ₁)	ANCLAJE (L ₂)
CORRECARGAS DE CALCULO / LOSAS INTERIORES	0	0,20	0,29
	1	0,20	0,40
	2	0,20	0,58
	3	0,20	0,80
	4	0,20	0,80
PESO PROPIO + PAVIMENTO	0	0,20	0,43
	1	0,20	0,58
	2	0,20	0,80
	3	0,20	0,80
	4	0,20	0,80
CORRECARGA DE USO	0	0,40	0,57
	1	0,40	0,80
	2	0,40	1,14
	3	0,40	1,14
	4	0,40	1,14
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20
	4	0,60	1,65
* OTROS EN METROS			
	1	0,51	0,68
	2	0,60	0,84
	3	0,60	1,20

E-2 $\frac{1/50}{1/25}$ eskala